

[인프라운영본부 ○○팀 ○○그룹]

## ○○○ 미화 협력직원 부상 報告

'25. 5. 16(金)

### □ 개 요

- '25. 5. 16(金) 12시32분경 미화 협력업체 직원이 지상 4층 미화 휴게실에서 휴게 후 3층 이동 중 4층 계단참 논슬립에 걸려 중심을 잃고 넘어지는 사고 발생

※ 미화 협력직원 인적 사항

- 성 명 : ○○○ (女, 00 歲)
- 소 속 : ○○○ ('00. 00. 00 일 신규 입사)
- 업 무 : 공용부 담당

### □ 사고 원인

- 4층 휴게실에서 3층 이동 중 계단참 논슬립에 걸려 중심을 잃고 넘어짐

### □ 피해 내용

- 좌측 발목 접질림에 의한 붓기 발생

### □ 진행경과

- 12:32 미화 협력직원 넘어짐 사고 발생
- 12:35 ○○○ 직원 → 당사 ○○○ 소장 연락
  - \* 고객사 의무실 직원
- 12:50 ○○병원 이동(사업장 30분 거리)
  - \* ○○○ 소장 병원 동행
- 12:54 보고체계에 의한 사고 계통보고(1보)
- 13:50 X-ray결과 단순 접질림 진단

- 학생 단체 관광객 및 기업행사(세미나 및 뷔페식당 운영)  
유치로 매출 증대, 비 시즌 외국인 관광객 유치
  - 매출 증대에 따른 투자성 공사 추진
  - ○○ ○○○ 착공 00年 00月 중공
- 
- 14:27 ○○○ 소장 진료 내용 확인, 부상자 진료 후 귀가 조치
  - 14:35 보고체계에 의한 사고 계통보고(2보)

## □ 후속 대책

### ① 위험성평가 실시

- 협력 직원 안전교육 및 수시 위험성평가 실시 (5.16日)  
\* 사고사례 전파

### ② 계단실 현장 개선

- 계단실 内 걸려 넘어짐 주의 안전사인물 설치 (5.23日)


※ 별첨 : 관련 사진

- 以 上 -

## 관련사진



4층 계단실 사진(사고 장소)

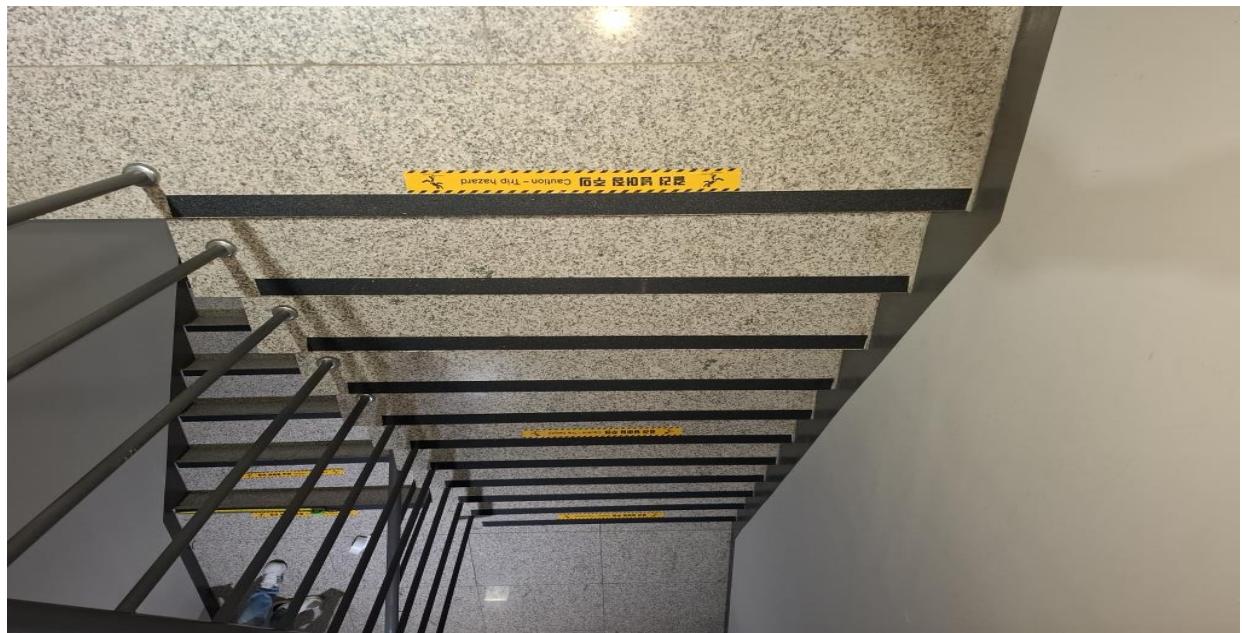

계단실 걸려 넘어짐 주의 안전사인물 설치